



171100111484



羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯

羅洛賽斯

羅洛賽斯

羅洛賽斯

羅洛賽斯

羅洛賽斯 PROCESS

羅洛賽斯 PROCESS



检 验 检 测 报 告 说 明


一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起五天内向本公司提出，微生物检测结果不做复检。

二、委托者自带样品送检，检测结果仅对来样负责。

三、本检测站出具的检测报告，只作为委托者内部参考，不作为法律依据。



“扫一扫”即见网站

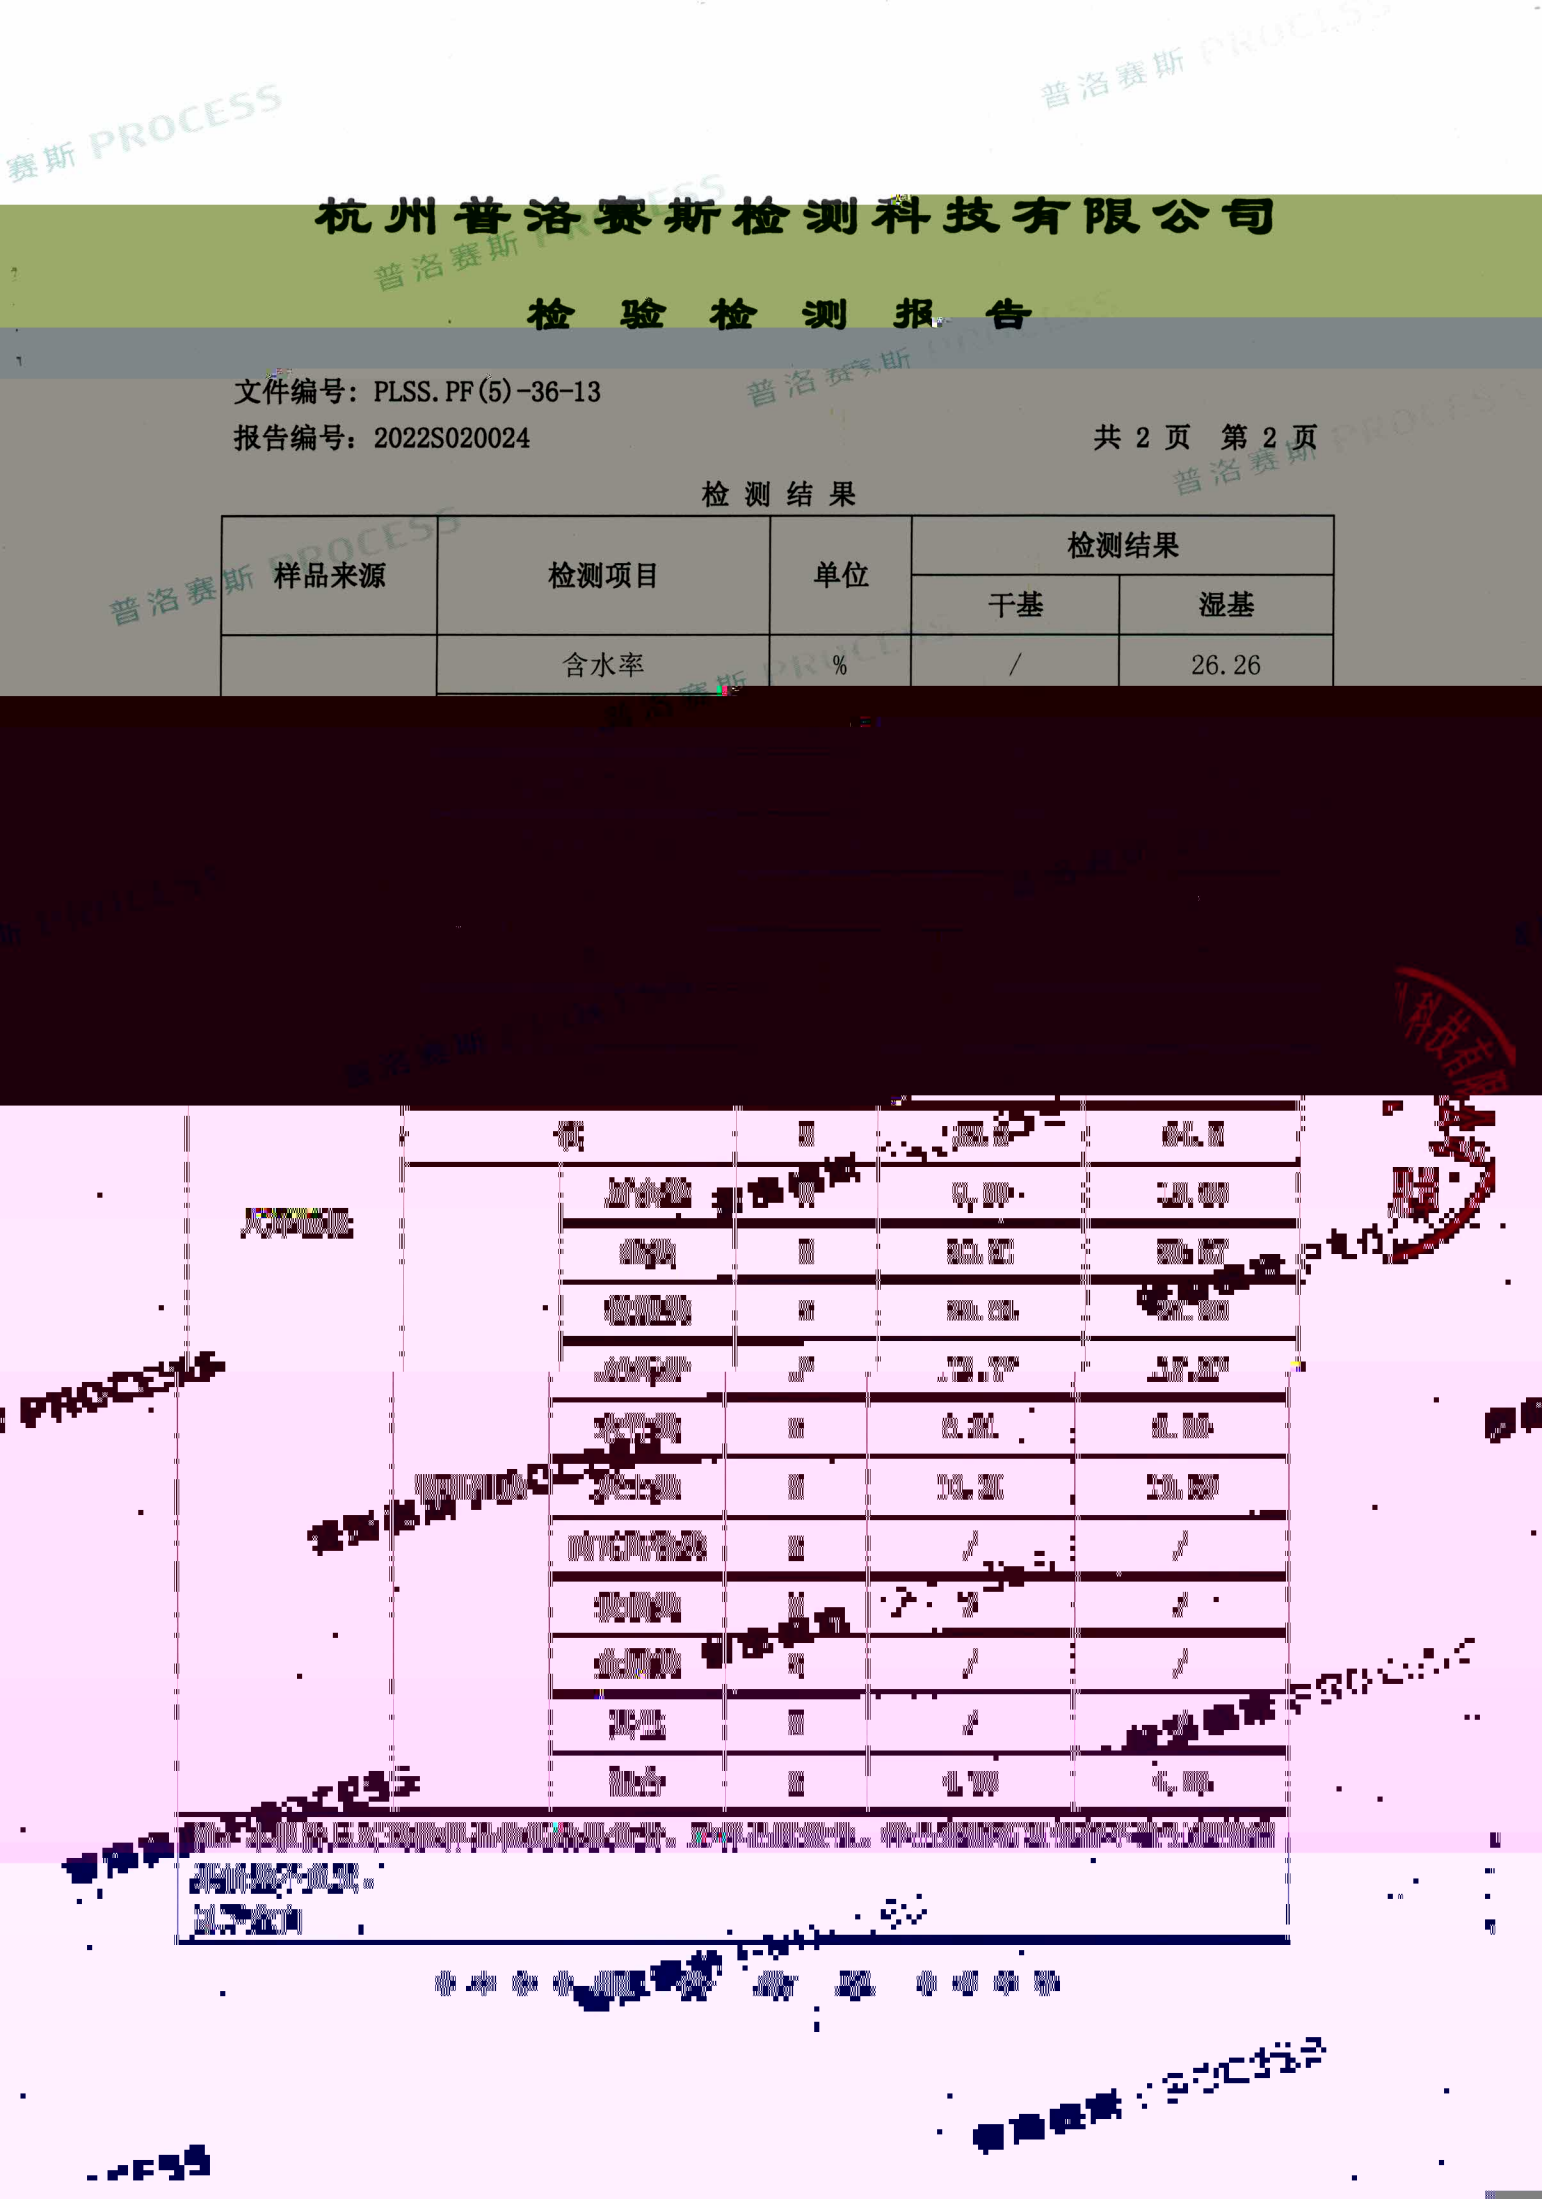

赛斯 PROCESS

普洛赛斯 PROCESS

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

普洛赛斯

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS.PF(5)-36-13

报告编号: 2022S020024

检 测 结 果

共 2 页 第 2 页

普洛赛斯 PROCESS

样品来源	检测项目	单位	检测结果	
			干基	湿基
	含水率	%	/	26.26

普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯

科技南

大甲路	项目	单位	检测结果	检测结果
	含水率	%	26.26	26.26
	砂	m³	30.00	30.00
	碎石	m³	30.00	30.00
	卵石	m³	30.00	30.00
	水泥	t	12.00	12.00
	钢筋	t	0.00	0.00
	红土	m³	10.00	10.00
	卵石	m³	/	/
	碎石	m³	/	/
	砂	m³	/	/
	水泥	t	/	/
备注: 本表仅用于检测项目, 不作为工程验收依据。检测结果仅供参考, 不作为工程验收依据。				
检测单位: 普洛赛斯检测科技有限公司				

普洛赛斯检测科技有限公司

普洛赛斯检测科技有限公司