

HNZYT-IV-BG/HJ-01/D/1



221601060139
有效期2028年3月20日



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2023-1021


检测类型 委托检测

委托单位 湖南长沙和新能源电气有限公司

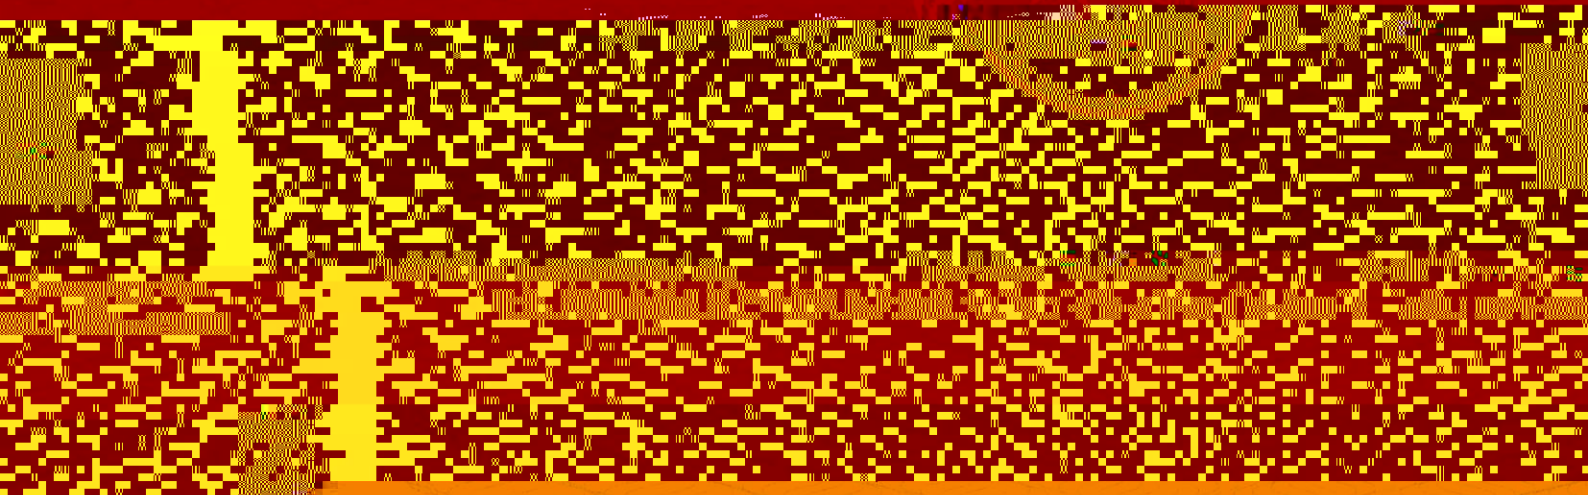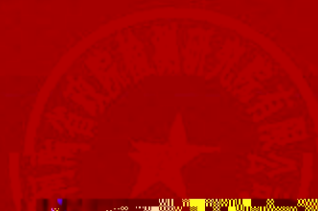

声 明

- 一、 本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、 本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。
- 七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

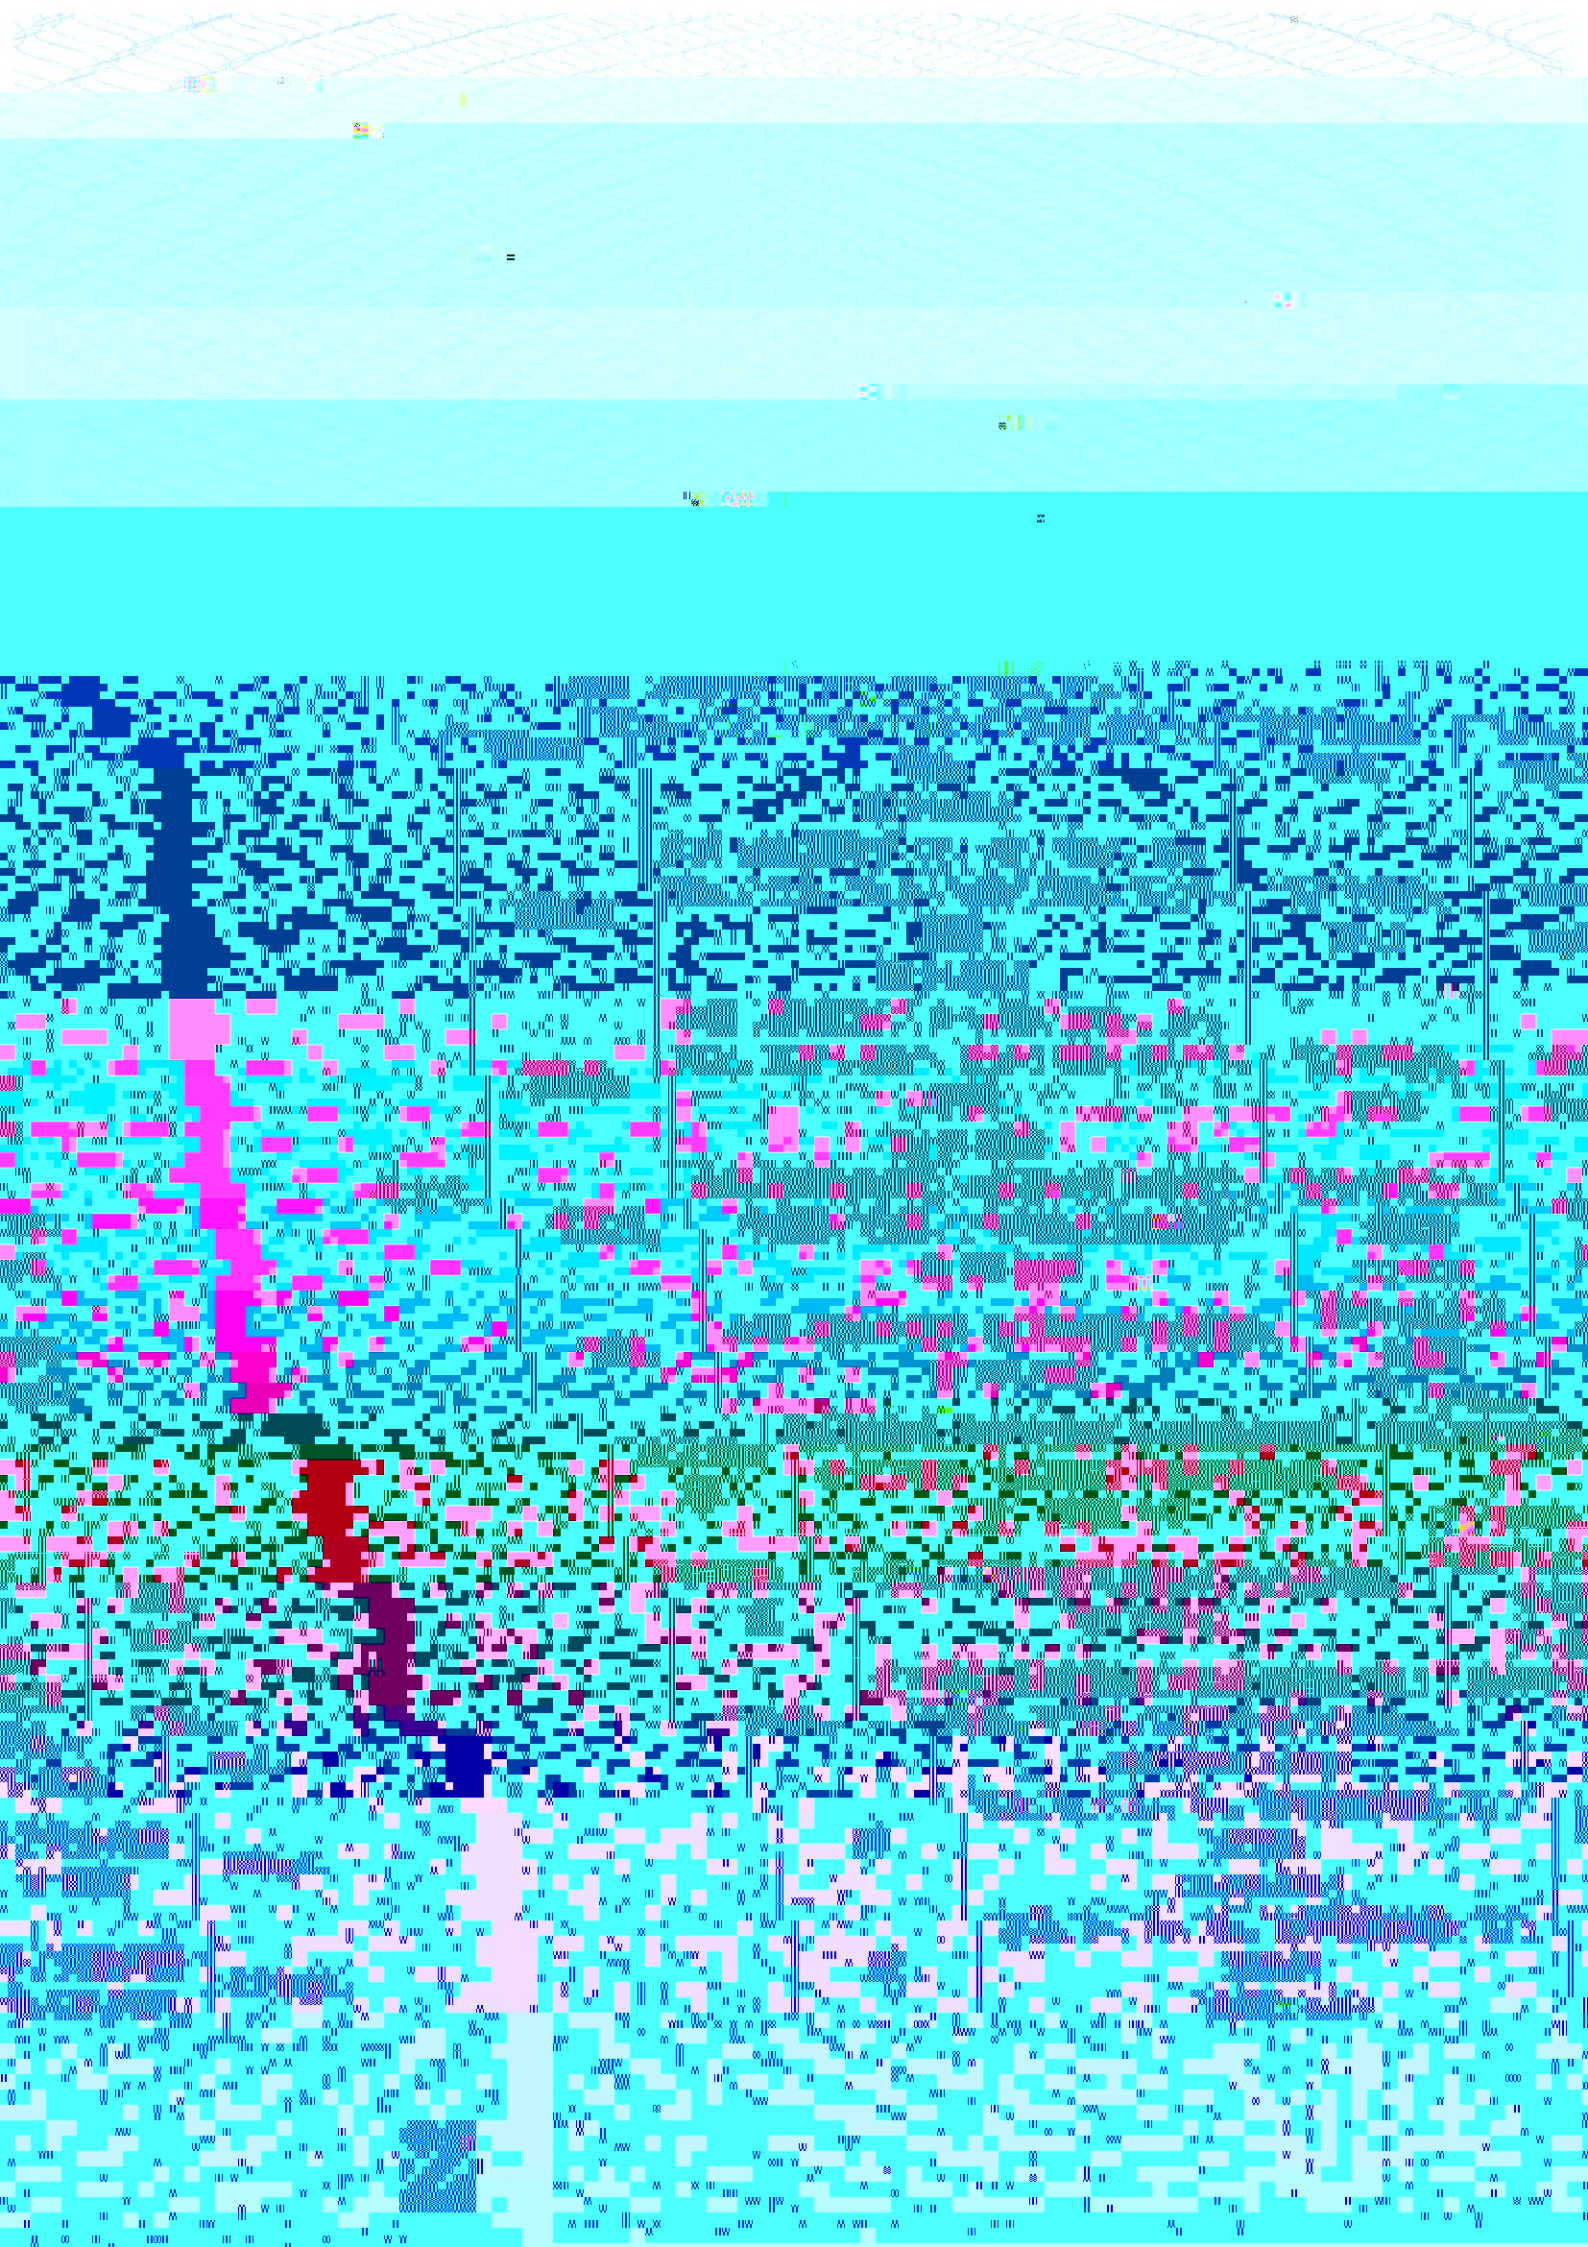

松 山 港 水 质 监 测 报 告


检测点位	检测项目	检测结果	执行标准	单位
污水站西侧	挥发酚	ND	0.002	mg/L
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	耗氧量	1.34	3.0	mg/L
	氨氮	0.056	0.50	mg/L
	总大肠菌群	<2	3.0	MPN/100mL
	亚硝酸盐氮	0.011	1.00	mg/L
	砷	0.0004	0.01	mg/L
污水站西侧	汞	ND	0.001	mg/L

污水站北侧	硫酸盐	17.7	250	mg/L
	氯化物	12.1	250	mg/L
	氟化物	0.082	1.0	mg/L
	挥发酚	ND	0.002	mg/L
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	耗氧量			

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	执行标准	单位
污水站北侧	六价铬	ND	0.05	mg/L
	铁	ND	0.3	mg/L
	锰	ND	0.10	mg/L
	铜	ND	1.00	mg/L
	锌	ND	1.00	mg/L
	pH	7.3	6.5≤pH≤8.5	无量纲
	总硬度	205	450	mg/L
	溶解性总固体	360	1000	mg/L
	硝酸盐(以氮计)	3.38	20.0	mg/L
	硫酸盐	58.8	250	mg/L
	氯化物	53.5	250	mg/L
	氟化物	0.106	1.0	mg/L
	挥发酚	ND	0.002	mg/L

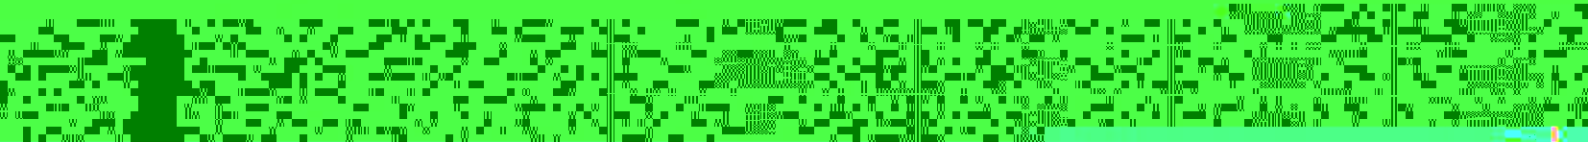

	评	ND	1.00	mg/L
	1.“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测方法；			
	2.执行标准为《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表1中Ⅲ类限值；			
	客户提供；			
	3.只对当时采集的样品负责。			

编 制:
签 发:

审 核:
签发日期:

李仁
陈永强

郭永强
2023.7.26