CMA
2214123341746

江西君华检测有限公司

检 测 报 告

君华（监）字[2023]...

项目名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司季度烟气在线监测设备比对监测

委托单位：江西艾树环保科技有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023年3月17日

（加盖检测专用章）

声　明

1. 本公司检测专用章、骑缝章、报告无涂改、缺页、增删无效，
2. 报告有异议，请于检测报告若有异议，
3. 对本检测报告不予受理。
4. 由委托单位自送样品，本公司对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复印件应由我公司加盖检测报告专用章并支付档案管理费。
6. 除客户特别申明外，样品保存期限均为六年；并支付样品管理费。
7. 除客户特别申明外，样品保留期满后均不再留样。
8. 本报告不得用于商业广告，违

本公司
公司名
公司地

（m/s）

一. 任务来源

受江西艾[illegible]环保科技有限公司
色东方再生能[illegible]有限公司季度烟气[illegible]技术
我公司[illegible]依据国家[illegible]有关环境监测[illegible]项目
人员于 2023 年[illegible]月 14 日对该[illegible]

二. 检测方案[illegible]3

检测类别	检测点位
有组织废气	炉废气排放口

注：以上检测方案为客[illegible]供。

三. 检测分析[illegible]方法、依据及[illegible]仪

3.1 参[illegible]比方法检[illegible]方法、依[illegible]据及[illegible]

检测类别	检测项目	分析方法、依据及仪器	检出限
有组织废气	氧化硫（mg/m³）	固定污染[illegible]	[illegible]
	氧化物（mg/m³）	固定污染[illegible]	[illegible]
	氧化碳（mg/m³）	固定污染[illegible]	[illegible]
	化氢（mg/m³）	环境空气[illegible]	[illegible]
	量（%）	固定污染[illegible]	[illegible]
	粒物（mg/m³）	[illegible]	[illegible]
	（℃）	[illegible]	[illegible]
	（%）	[illegible]	[illegible]

S 系统检测分析

3.2 CEMS 器名称

仪 MS 系统

CE 物分析仪

颗粒 硫分析仪

二氧 物分析仪

氮氧 量分析仪

氧含 气流速

烟 气温度

烟 气湿度

烟 氧化碳

气化氢

氯

保证及控制

四. 质量

它污染源烟气

《固 求如下：

表 2 中要 检测项目

标

化硫 CEMS

二氧

化物 CEMS

氮氧

其它气态

污染物

气 CEMS

氧

检	
测项目	
颗粒	
物 CEMS	
流速连	
续监测系统	
温度连	
续监测系统	
湿度连	
续监测系统	

五. 质量保证及控制

1. 严格按照国家
固定污染源排气中
照《固定污染源废气 氮氧化物的测定
规范》（HJ/T 397-2007）
测技术规范》（HJ 75-2
续监测系统技术要求及
2. 参
3. 本与本次监测的
程中运行正常；
4. 严次监测工作涉
5. 检格按照国家规
测数据和报告

		11:55~11:59	18	273	9.3	<3	40.5	20.9	270.5	9.3	0.5	38.3
2023.3.14	焚烧炉废气排放口	12:38~12:42	29	261	9.8	<3	43.3	33.9	257.7	9.6	0.7	42.0
		13:18~13:22	30	242	9.8	<3	49.8	34.6	259.4	9.5	0.5	48.6
		14:00~14:04	26	278	9.7	<3	58.8	32.3	273.6	9.4	0.5	60.9
		均值	40	266	9.0	<3	49.3	46.9	266.3	8.9	0.5	49.5

6.3 废气排

检	项										
颗	粒物	（	mg/m³）								
烟	气温	度	（℃）								
烟	气流	速	（m/s）								
烟	气湿	度	（%）								
	二	氧化	流量								
	氮	氧化	（	mg/m³	）						
氧	含	量	（	%）							
氯	氢	化	（	mg/m³	）						

结论：（3 项指标）HJ 7

编制日期：2023

附件 质量控制措施

设备名称及型号	校准项目	标准值 (mg/m³)
大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D (JHJC-CY-02-03)	SO_2	50
	NO	200
	CO	200
	NO_2	99.5

注：示值误差的技术要求：±5.0%

表 2

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢（mg/m³）

表 3 有组织废气检测项目

样品类型	氯化氢（mg/L）
有组织废气	2210

表 4

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢
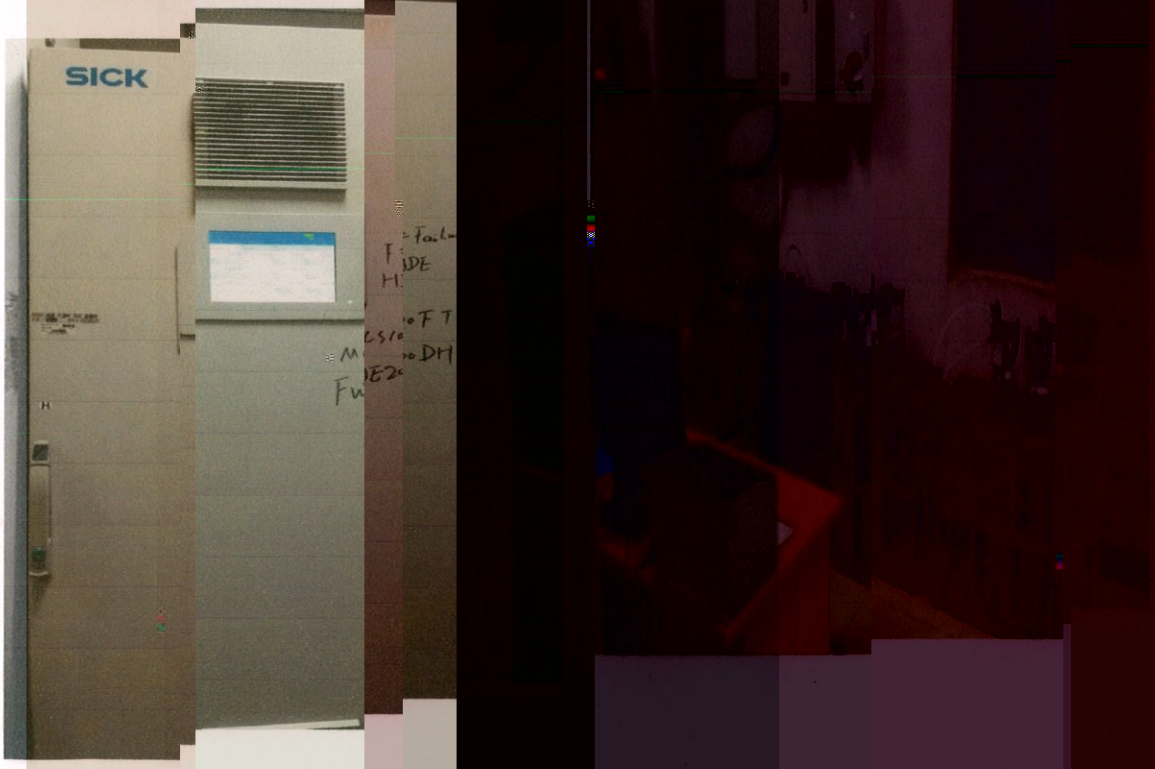
附图 现场检测照片