



231712050363



迅捷检测

检测报告

中法水务(天津)有限公司

水质检测



8


报告编号: XJJG-2023-001

检测项目

检测结果

检测日期

2023年1月1日

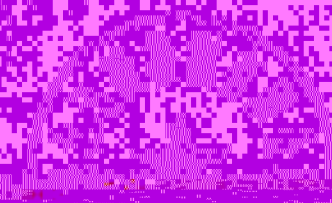

(加盖检测服务专用章)



说 明

1. 本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效；无  章不具备法律效力，仅供参考。

2. 本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3. 本报告只对本检测样品负责，检测结果不负责。

4. 由客户承担自付来样的运费，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5. 备注：

8. 除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不，再做留样。

9. 本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规、法规和标准文件的规定。

10. 如果项目左上角标注“*”，表示该项目为本公司分包项目。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埭口镇长虹工业园创新路 1 号

联系电话：13117111004

邮政编码：433000




报告编号: 迅捷检字[2025]X804 号

检测报告

一、检测情况

1、项目名称: 仙桃绿色生态科技园建设项目 2025 年 7 月噪声监测

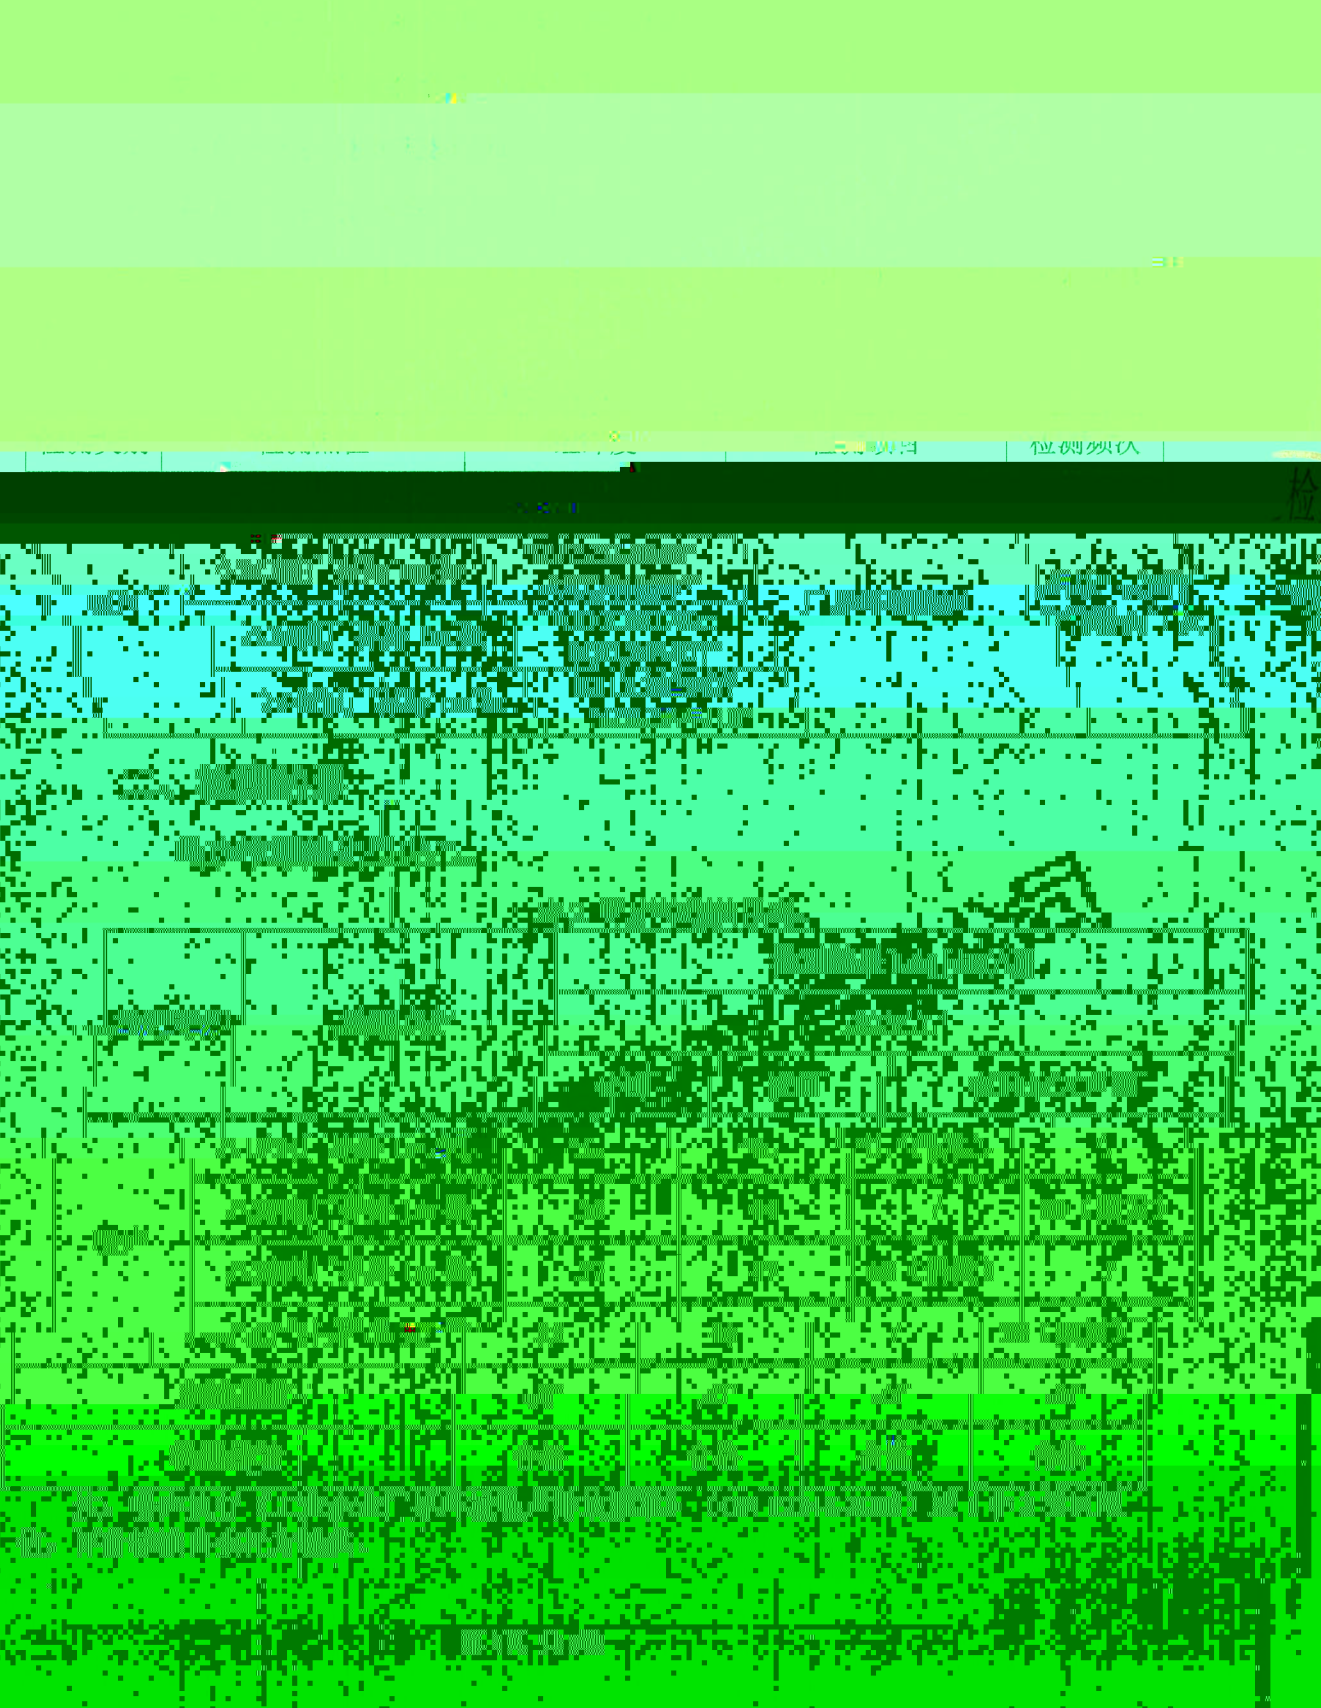



三、质量控制

声级计校准结果见表3。

表3 声级计校准结果统计表

校准时间	校准前校准值	校准后校准值	校准前后校准差	校准前后校准差值
------	--------	--------	---------	----------

1	120.5	120.5	0.0	0.0
2	119.8	119.8	0.0	0.0
3	120.2	120.2	0.0	0.0
4	120.0	120.0	0.0	0.0
5	120.3	120.3	0.0	0.0
6	120.1	120.1	0.0	0.0
7	120.4	120.4	0.0	0.0
8	120.2	120.2	0.0	0.0
9	120.0	120.0	0.0	0.0
10	120.3	120.3	0.0	0.0

注: 校准结果符合《声级计校准规范》(JJG 100-2002)的要求。


本项校准结果符合《声级计校准规范》(JJG 100-2002)的要求。

校准日期: 2025年10月25日

校准项目	校准结果	校准日期	校准人	审核人
1. 校准前校准值	120.5	2025-10-25	张三	李四
2. 校准后校准值	120.5	2025-10-25	张三	李四
3. 校准前后校准差	0.0	2025-10-25	张三	李四
4. 校准前后校准差值	0.0	2025-10-25	张三	李四



附图 1 监测点位示意图

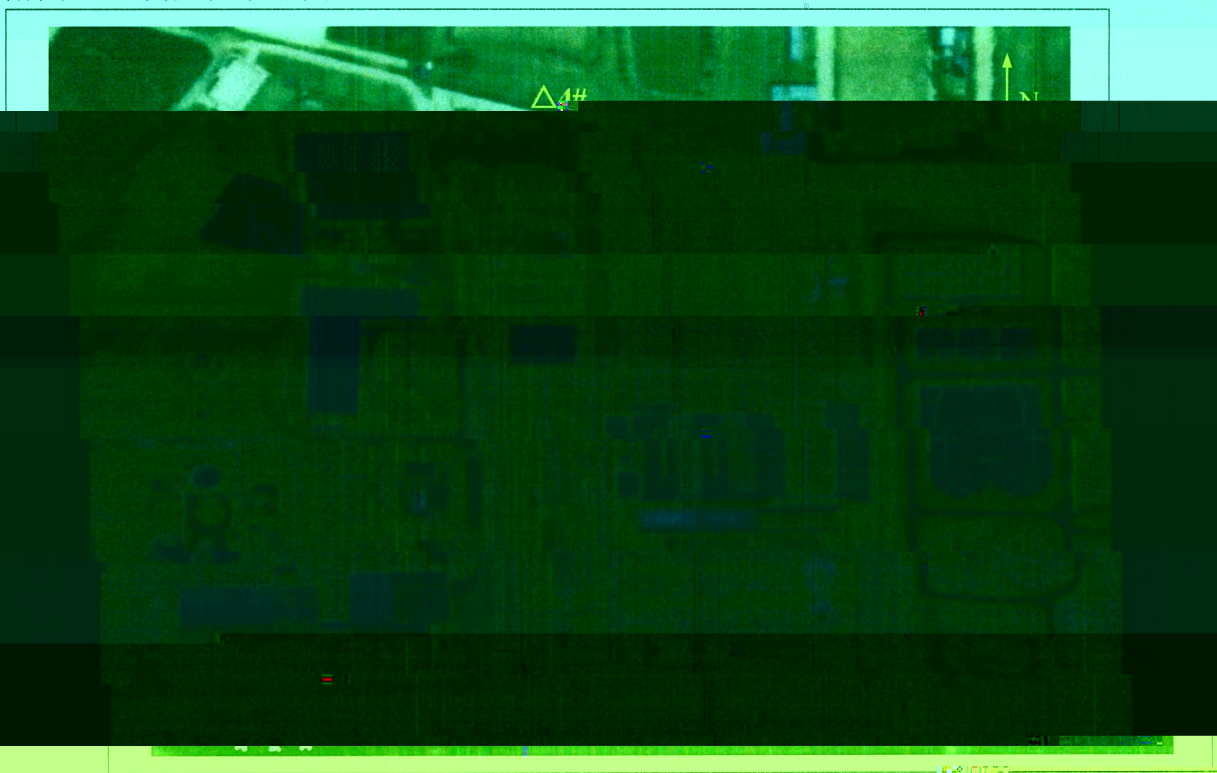

附图 2 现场监测点位图



