



SINCENVIRON  
TESTING

201812052000

SINCENVIRON

S

# TEST REPORT

万 菌 科

上 越 中 科 菌

Prepared By

Approved By

审核:

签发日期:

湖南中科菌万检测有限公司





## 声 明

报告编号: SENT25021209-3

第 2 页 共 6 页

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”、无授权签发人签字,一律无效。

2. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

3. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

4. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

5. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

6. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

7. 公司不负责采样(如样品是客户提供),检测数据和结果仅适用于客

8. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

9. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

10. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

11. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

12. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

13. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

14. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

15. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

16. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

17. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

18. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

19. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

20. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

21. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他


22. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

23. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他

24. 本检测报告只对本单位(客户)的检测、检测数据和结果负责,不提供其他



SINO-VIRON  
中国南方

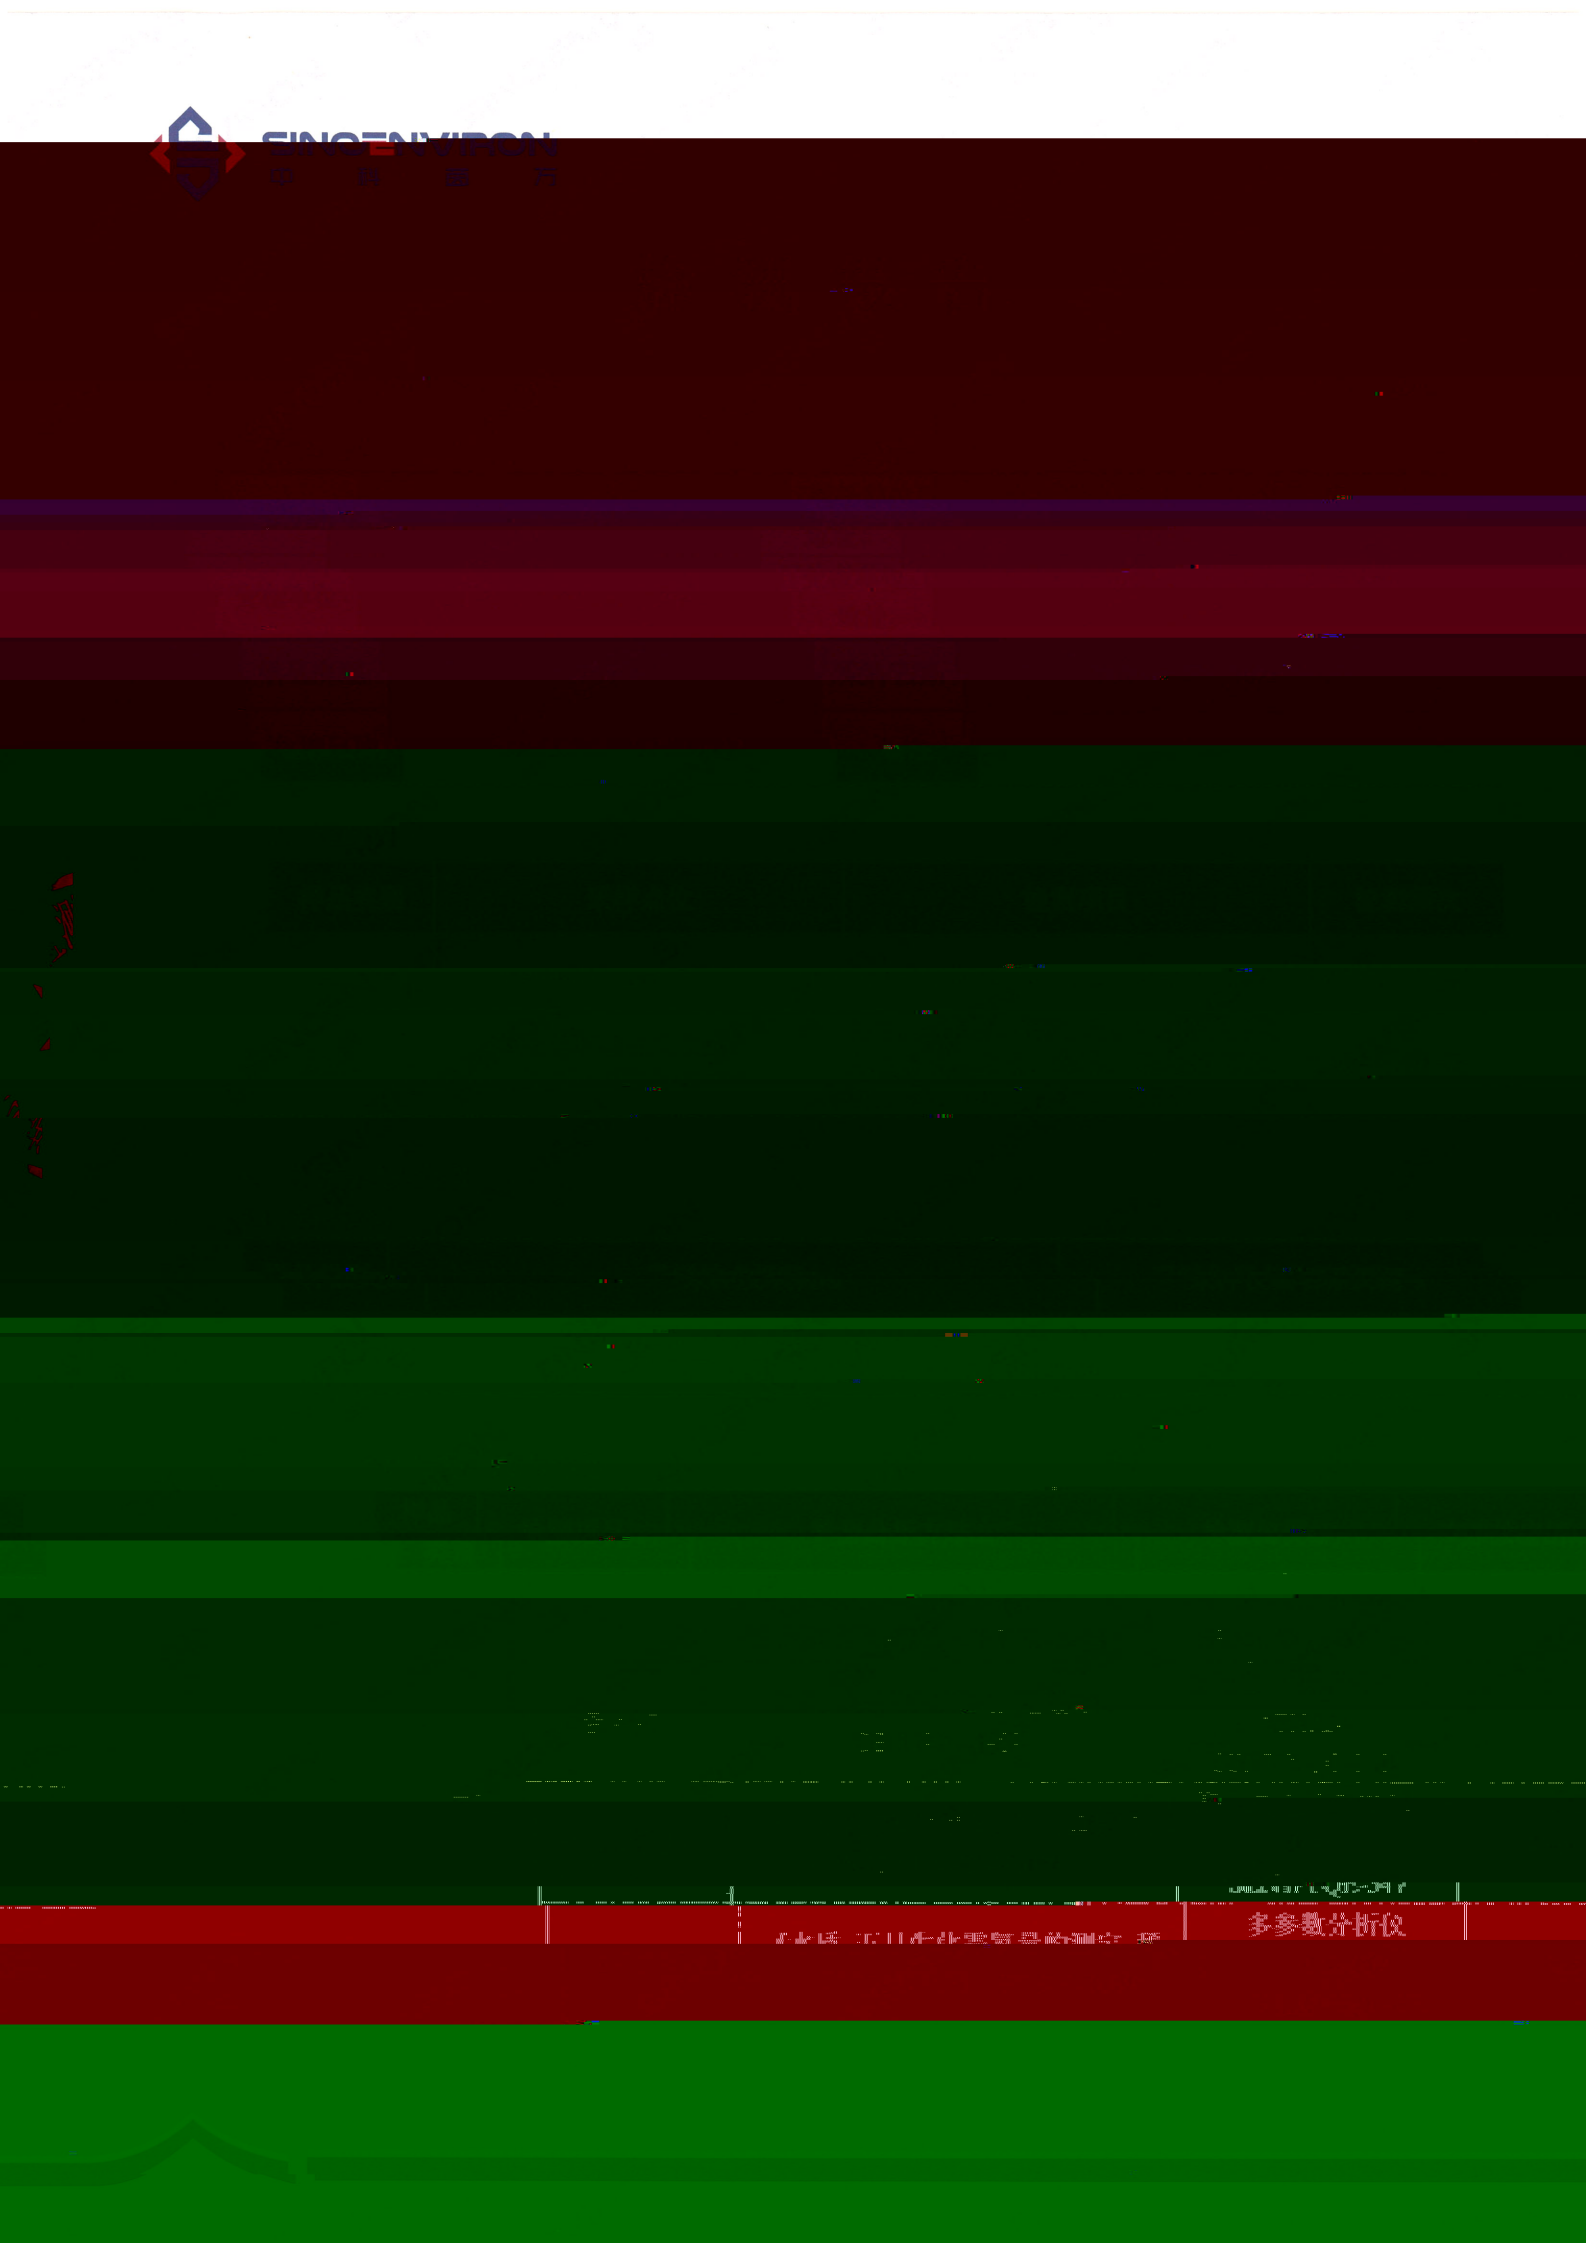

中国南方

中国南方

多参数分析仪

检测报告

报告编号: SENT25021209-3

第 4 页 共 6 页

|    |     |                                       |                                          |           |
|----|-----|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 废水 | 总氮  | 消解紫外分光光度法》<br>HJ 635-2012             | 紫外可见分光光度计<br>UV759<br>SENT/YQD-001       | 0.05mg/L  |
|    | 氨氮  | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009       | 紫外可见分光光度计<br>UV759<br>SENT/YQD-001       | 0.035mg/L |
|    | 水   | 子荧光法》HJ 694-2014                      | AFS-8520<br>SENT/YQD-053                 | 0.04µg/L  |
|    | 镉   | 《水质 63种元素的同时测定电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 Nexlon 1000G<br>SENT/YQD-001 | 0.05µg/L  |
|    | 砷   |                                       |                                          | 0.02µg/L  |
|    | 铬   |                                       |                                          | 0.11µg/L  |
|    | 铅   |                                       |                                          | 0.09µg/L  |
|    | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7467-1987  | 可见分光光度计<br>723N<br>SENT/YQD-005          | 0.004mg/L |

# 检测报告

报告编号：SENT25021209-3

第 5 页 共 6 页

## 4.2. 废水检测结果(一),

| 采样点位  |                                      | 渗滤液处理站出水口     |  | 中水处理站出水口       |  |      |  |
|-------|--------------------------------------|---------------|--|----------------|--|------|--|
| 采样日期  |                                      | 2025.05.16    |  | 2025.05.16     |  | /    |  |
| 样品描述  |                                      | 无色、澄清、无异味、无浮油 |  | 淡黄色、透明、无异味、无浮油 |  | /    |  |
| 检测项目  | 单位                                   | 检测结果          |  |                |  | 标准限值 |  |
| 色度    | 度                                    | 3             |  | 0              |  | 20   |  |
| 悬浮物   | mg/L                                 | 6             |  | 7              |  | /    |  |
| 生化需氧量 | mg/L                                 | 0.7           |  | 0.8            |  | 10   |  |
| 化学需氧量 | mg/L                                 | 3             |  | 4L             |  | 50   |  |
| 氨氮    | mg/L                                 | 0.285         |  | 0.065          |  | 5*   |  |
| 总氮    | mg/L                                 | 6.72          |  | 4.50           |  | 15   |  |
| 总磷    | mg/L                                 | 0.02          |  | 0.03           |  | 0.5  |  |
| 粪大肠菌群 | MPN/L                                | 20L           |  | 20L            |  | 1000 |  |
| 汞     | µg/L                                 | 0.04L         |  | 0.04L          |  | /    |  |
| 铬     | µg/L                                 | 4.01          |  | 3.26           |  | /    |  |
| 砷     | µg/L                                 | 0.12L         |  | 0.12L          |  | /    |  |
| 六价铬   | mg/L                                 | 0.004L        |  | 0.004L         |  | /    |  |
| 限值来源  | 《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2024 表 1 |               |  |                |  |      |  |

注: a. 用于间接冷却水和循环冷却水系统补充水水质指标限值参照《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2024 表 1。

- 注: 1. 方法检出限加“L”表示检测结果低于方法检出限。  
2. 标准限值由委托单位提供。

\*\*\*本页结束\*\*\*

# 检测报告

报告编号: SENT25021209-3

第 6 页 共 6 页

附图 1: 采样点位示意图



附图 2: 采样照片



== 报告结束 ==