



HNZY1-IV/BC/HJ-05/E70

第1页 共4页

221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-2740

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活

11/11/2025 10:00:00

1512 4400003

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

河南省政院检测有限公司 检测专用章

河南省政院检测有限公司 检测专用章

检 测 报 告

委托单位:

地址:

检测项目: 噪声
检测标准: GB 12348-2008
检测日期: 2025-08-17
检测地点: 厂界
检测人员: 王明

检测仪器: 噪声计

检测结果:

检测仪器经国家计量院检定合格,并在有效期内。

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司
检测地址: 浙江省杭州市西湖区文三路100号
检测日期: 2025-08-17
检测人员: 王明

检测项目:

(1) 厂界环境噪声


序号	检测点位	检测结果 单位: dB(A)		
		2025-08-17		
		昼间	夜间	标准
1#	东厂界	56	48	57
2#	南厂界	55	48	57
3#	西厂界	51	47	57
4#	北厂界	55	46	57
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 表1中3类限值		60	50	/

备注:

1. 检测时间: 2025-08-17 上午 10:00-12:00, 下午 14:00-16:00。
2. 检测地点: 浙江省杭州市西湖区文三路100号。
3. 检测人员: 王明。
4. 检测仪器: 噪声计。
5. 检测标准: GB 12348-2008。
6. 检测结果: 昼间 56-55 dB(A), 夜间 48-46 dB(A)。

检测 报 告

附图：项目噪声检测点位示意图。

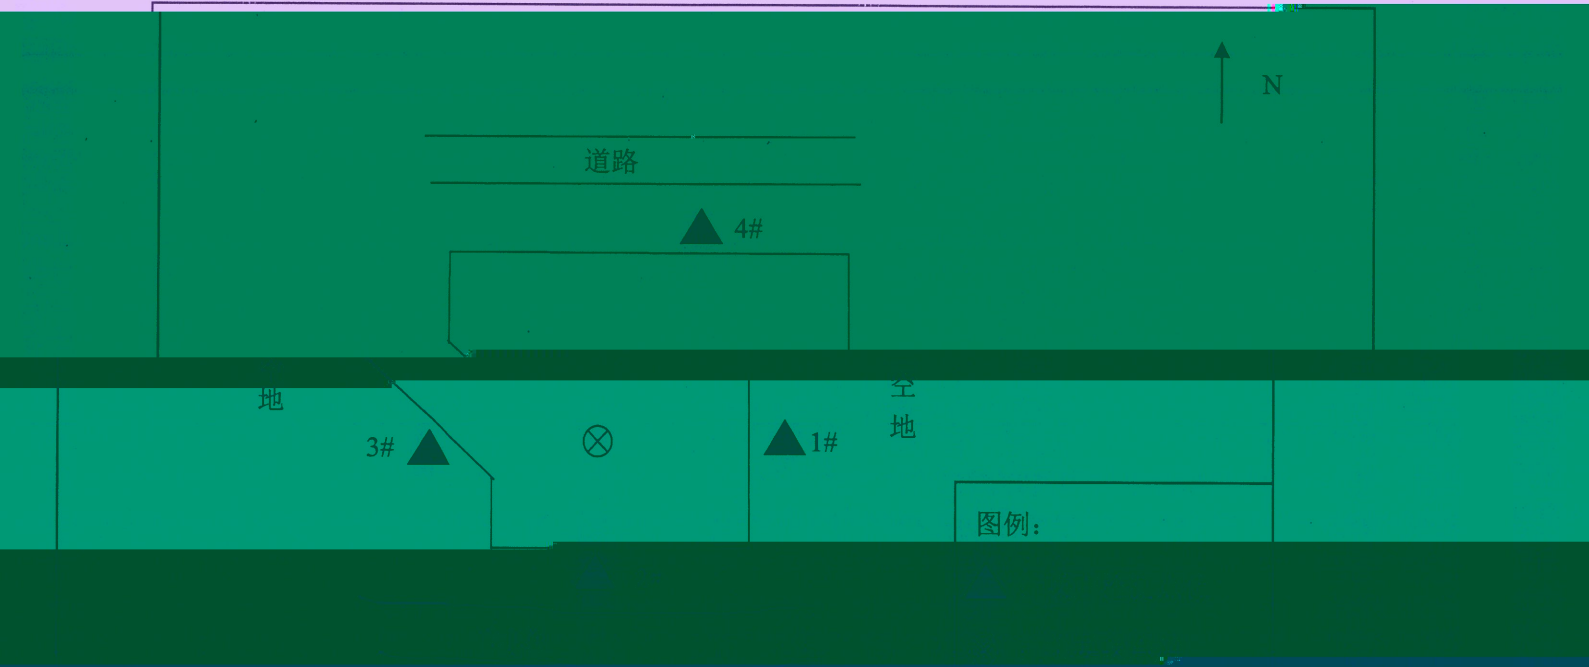

编 制：张 磊

审 核：李 明

报告编号

检测公司